

Analyserapport

Rekvirent	Ellingegårdens Grusgrav Rustkammervej 80 4180 Sorø	Sagsnavn:	Ellingegårdens Grusgrav
		Sagsnr.	
		Lokalitet:	Sorø
		Udt.dato:	25.03.2014
		Prøvetager:	Rekvirent
Prøver modtaget den:	25.03.2014	Rapport dato:	
Analyse påbegyndt den:	25.03.2014	Rapport nr.:	
Opbevaring før prøvning		Bilag:	
Lab. nr.	Vasket grus		
Materiale			
Prøve ID			
Parameter		Metode	
Vibrationsforsøg			DS/EN 13286-5:2003
Sigteanalyse			DS/EN 933-1:2004
Sandækvivalent			DS/EN 933-8 Annex A
Proctorforsøg			pr VI 99-6:2004
Vandindhold			DS 405.11
Sigte+hydrometeranalyse			DS/EN 933-1+DS/CEN ISO/TS 17892-4
Teksturanalyse			DS/EN 933-1+DS/CEN ISO/TS 17892-4
Kalkindhold			VD 611.11
Glødetab, 550°C (Humusindhold)			prVI 99-9:2010
Reduceret Glødetab, 975° C			prVI 99-9:2010
Komprimeringskontrol m. isotopsonde			VD L & P 16
Minifaldlod			pr VI 99-4:2007
Ledningstal (Lt)			DS/EN 27888:2003
Reaktionstal/pH-værdi (Rt)			

Kommentarer:

Resterende prøvemateriale opbevares i 14 dage, hvorefter det kasseres, medmindre anden aftale træffes.

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af



Jan Månsson


Geoteknisk assistent

Analyserapport

Rekvirent Ellingegårdens Grusgrav Rustkammervej 80 4180 Sorø	Sagsnavn: Ellingegårdens Grusgrav Sagsnr. Lokaltet: Sorø	
---	--	--

Vasket grus

Filtergrus kvalitet II

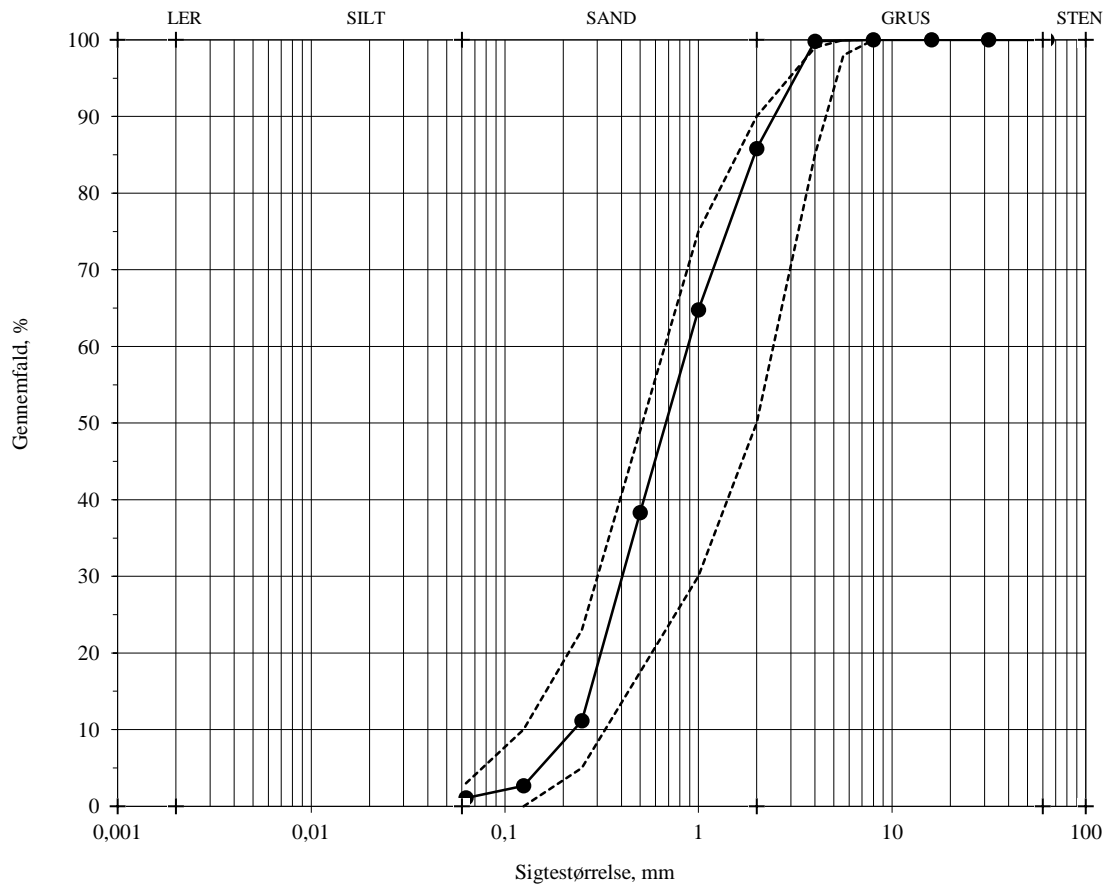

Gennemfald sigte mm	%
63	100,0
31,5	100,0
16	100,0
8	100,0
4	99,8
2	85,8
1	64,8
0,5	38,3
0,25	11,2
0,125	2,7
0,063	1,1

	%
Frasigtet >63 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	0,0
Gennemfald 0,063 mm	1,1

	%
Uensformighedstal, U	3,9
Sandækvivalent, SE	#DIVISION/0!
Kalkindhold	#DIVISION/0!

Godkendt	
----------	--

Kommentarer: